



Rozdzielnica tymczasowa R-E4

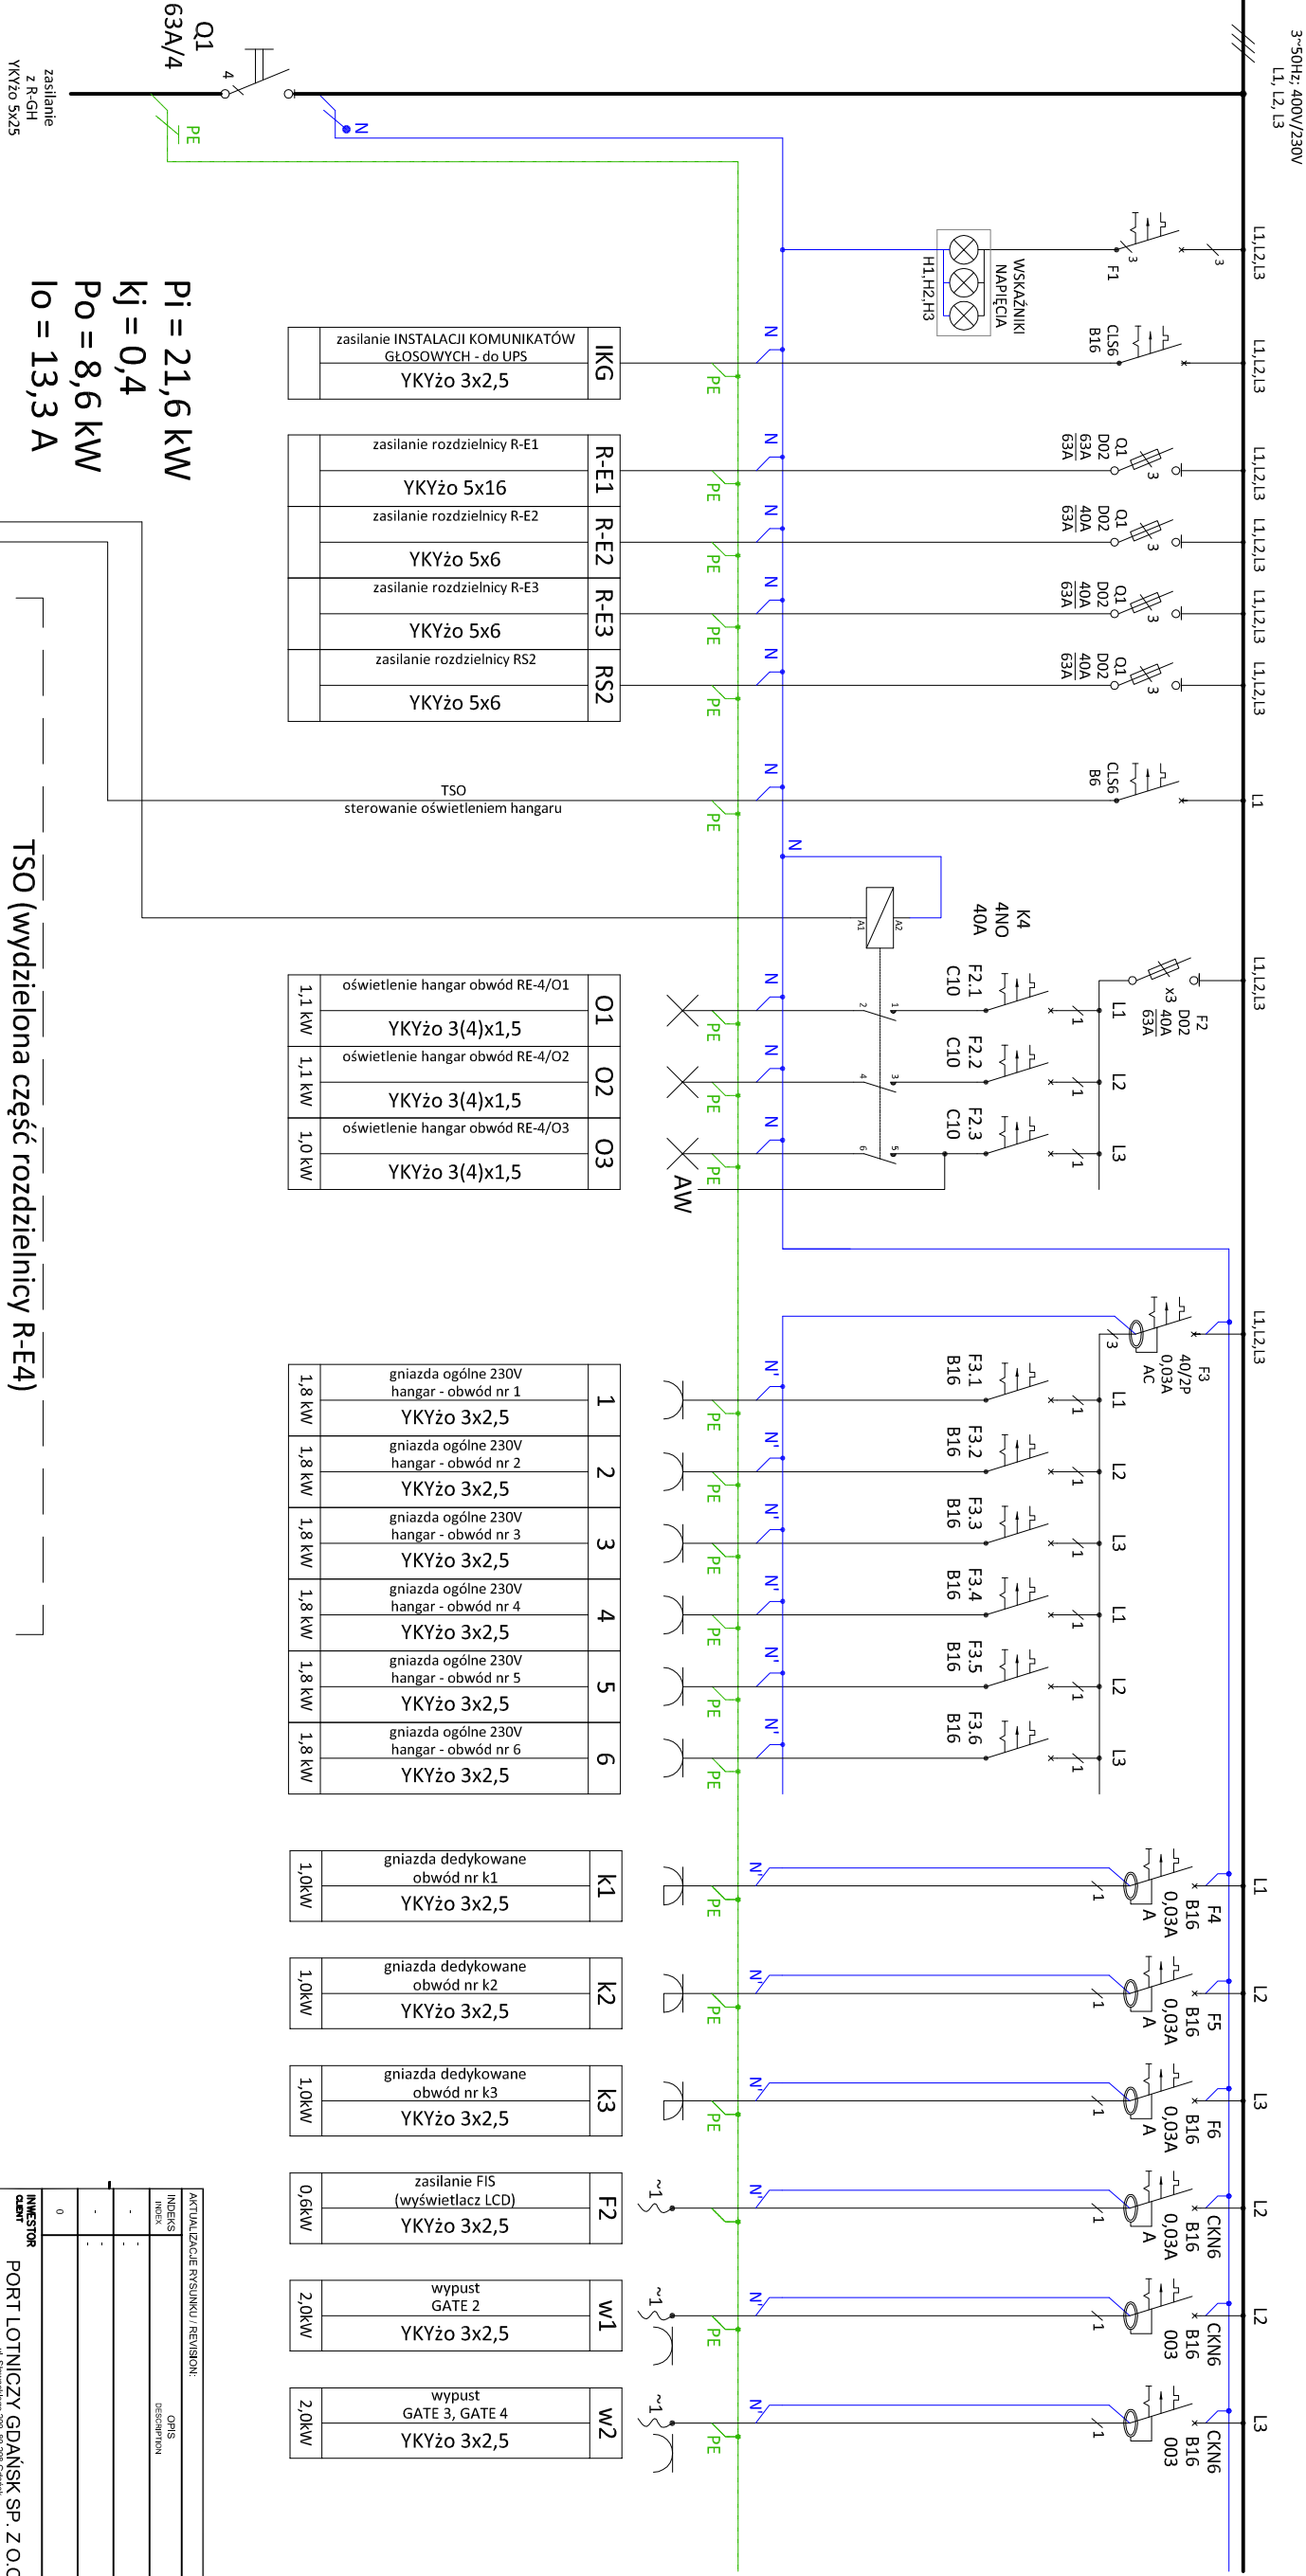

Pi = 21,6 kW  
kj = 0,4  
Po = 8,6 kW  
Io = 13,3 A

TSO (wydzielona część rozdzielnic R-E4)

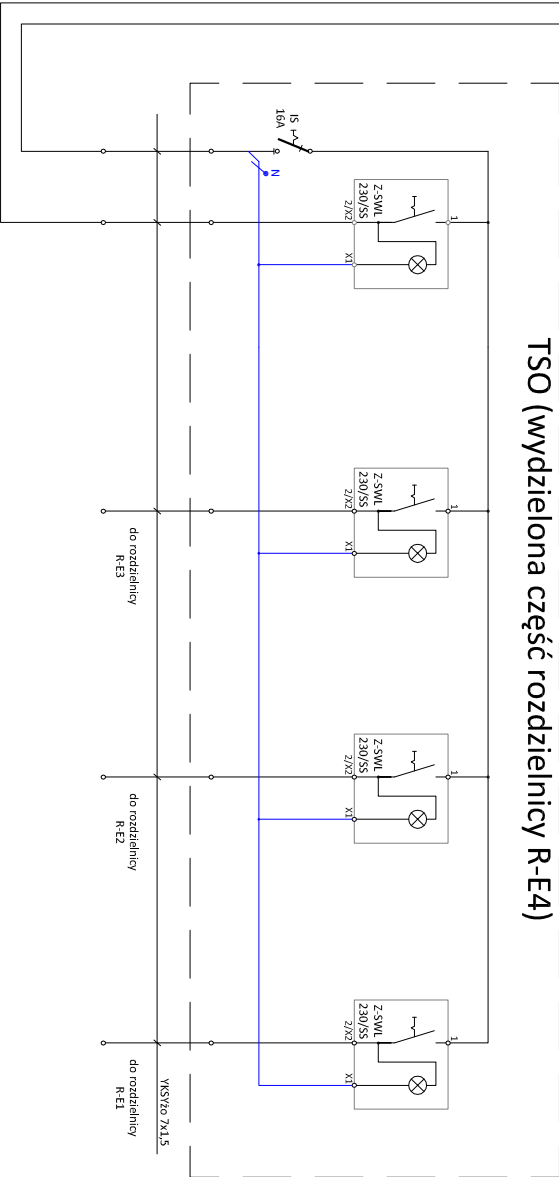

AKTUALIZACJE RYSUNKU / REVISION:			
INDEX	OPIS	DATA	PODPIS
INDEX	DESCRIPTION	DATE	SIGNATURE
-	-	-	-
-	-	-	-
0	-	-	-
INWESTOR PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O. ul. Słowackiego 200, 80-230 Gdańsk			
PROJEKTANT TSE POLSKA ul. Czerwonoarmiejska 8/21 80-030 Gdańsk tel. +48 58 722 71 51 e-mail: biuro@tsepol.pl www.tsepol.pl			
A		OPIS	DATA
WYKONANIE		OPIS	DATA
STADIUM		BRANŻA	ELEKTROCYFNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Czerwonoarmiejska 9/21			
KIEROWNIK PROJEKTU		mgr inż. Zbigniew Tomczyk	31.10.2011
OPRACOWANIE		PROJ/0013/PW/EO/4	
SPRAWDZIE		mgr inż. Michał Kalikowski	31.10.2011
SYGNATURA		PROJ/0003/PW/EO/11	PODPIS
INWESTYCJA		PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO HANGARU DO PEŁNIENIA FUNKCJI TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO DLA LOTÓW CZARTEROWYCH W TRAKCIE EURO-2012	DATA
Tytuł SCHEMAT ROZDZIELNICY R-E4			
NR RYSUNKU EUR14		NR RYSUNKU E-2.2	
A1		SKALA	