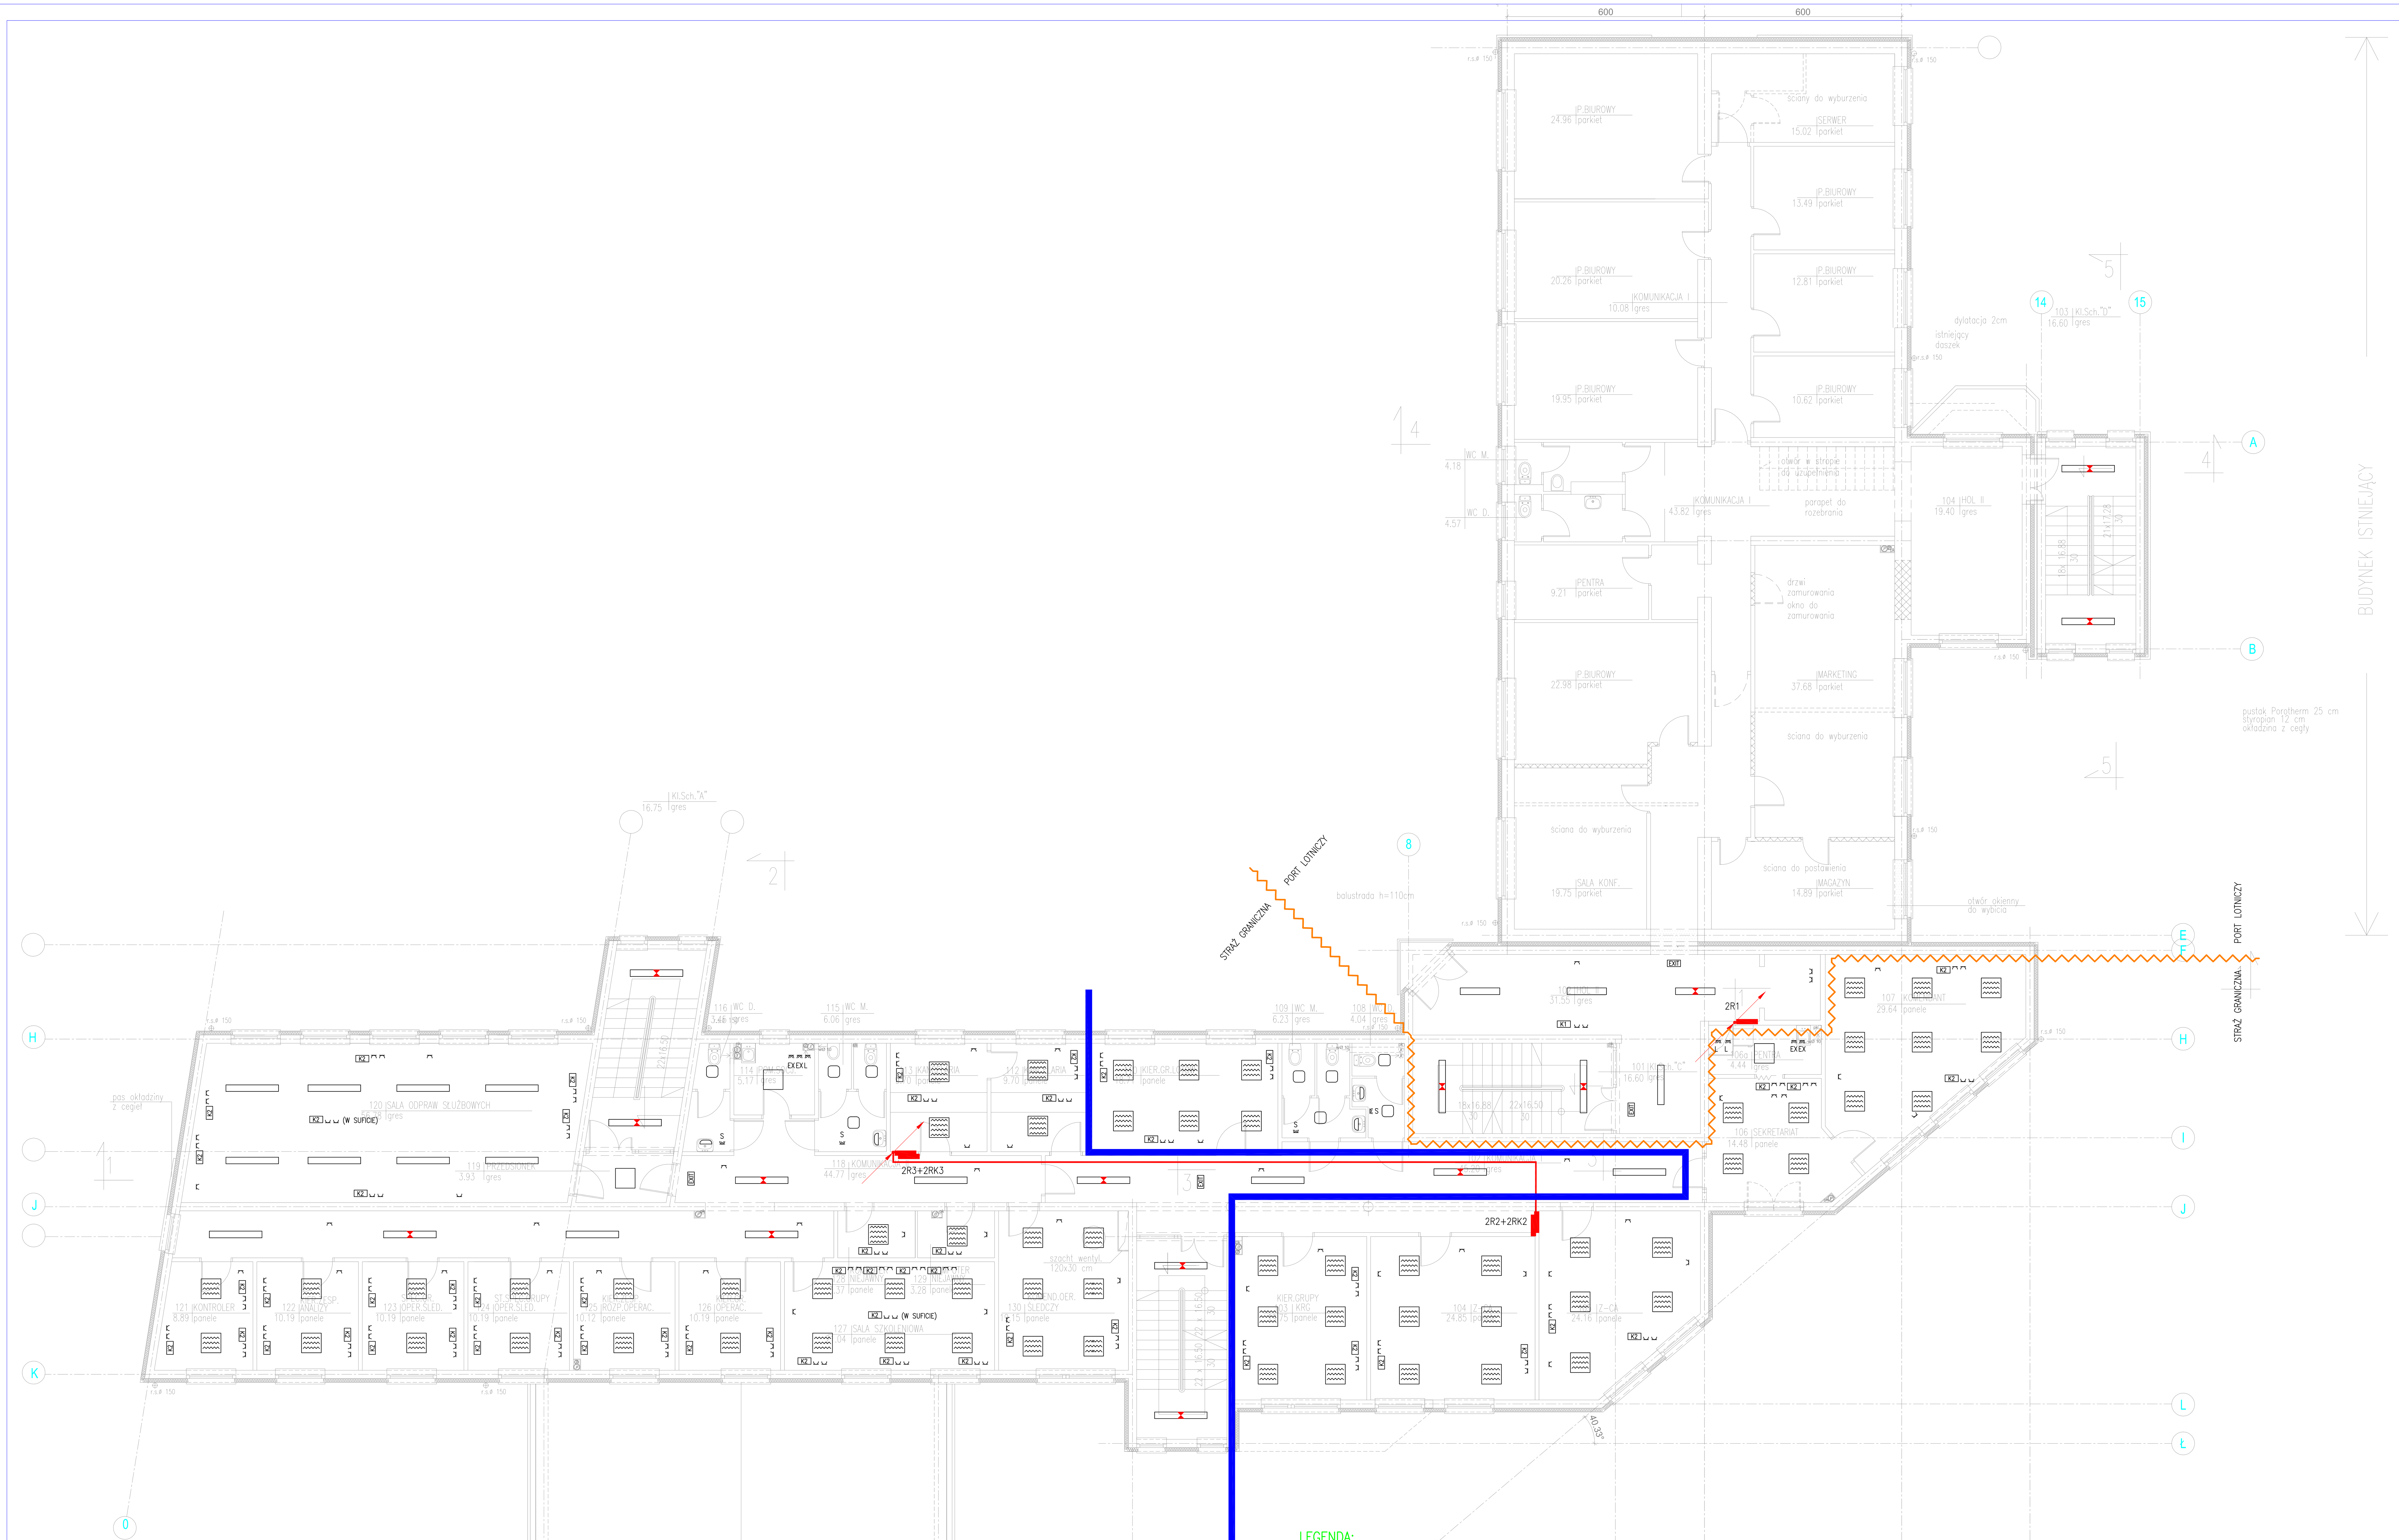

LEGENDA:

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA; R – ZASILANIE PODSTAWOWE, RK – ZASILANIE Z SIECI UPS
- PION INSTALACJI WLZ – DO GÓRY
- PION INSTALACJI WLZ – Z DOŁU
- TRASA INSTALACJI WLZ
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE WNĘTRZOWE – WYMIAR W SKALI RYSUNKU MOC 4x18W IP20 NP. ESSYSTEM K418.P–A EVG
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE WNĘTRZOWE – WYMIAR W SKALI RYSUNKU MOC 3x18W IP20 NP. ESSYSTEM K318.P–A EVG
- MOC 4x58W IP65 NP. ESSYSTEM C01 258 EVG
- MOC 4x36W IP65 NP. ESSYSTEM C01 236 EVG
- MOC 4x58W IP20 NP. ESSYSTEM SDS 258 EVG
- MOC 4x36W IP20 NP. ESSYSTEM SDS 236 EVG
- MOC 2x18W IP44 NP. ESSYSTEM BASE VVG TC–F 36W
- MOC 2x18W IP44 NP. ESSYSTEM BASE VVG TC–F 36W (WERSJA WANDALOODPORNA)
- OZNACZENIE OPRAWY EWAKUACYJNEJ (BEZPIECZEŃSTWA) Z INWERTEREM SPRAWNOŚĆ AWARYJNA 20%, 2 GODZ. Z MODUŁEM TESTUJĄCYM ATI DO OPRAW O TAKIM OZNACZENIU DOPROWADZIĆ PRZEWÓD FAZOWY Z PRZED WYŁĄCZNIKA
- EXIT – OPRAWA KIERUNKOWA EWAKUACJI NP. ESSYSTEM SCREEN NASTROPOWY DS7–A1,2 TC2N (LED) ŚWIECENIE STAŁE "NON STOP" SPRAWNOŚĆ AWARYJNA 20%, 2 GODZ. Z MODUŁEM TESTUJĄCYM ATI
- GNIAZDO OGÓLNE 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,25KW, IP20
- GNIAZDO OGÓLNE 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,25KW, IP44 (SZCZELNE)
- GNIAZDO OGÓLNE 16A (3P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 1,5KW, IP44 (SZCZELNE)
- S – GNIAZDO SUSZARKA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,8KW, IP44 (SZCZELNE)
- EX – GNIAZDO EKSPRES (KAWA, HERBATA) 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
- L – GNIAZDO LODÓWKA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,5 KW, IP44 (SZCZELNE)
- K2 – 2 GNIAZDA KOMPUTEROWE Z SIECI UPS 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,25 KW, IP20 INSTALACJA W LISTWIE DWUKOMOROWEJ (E + T)
- K1 – 1 GNIAZDO KOMPUTEROWE Z SIECI UPS 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,15 KW, IP20 INSTALACJA W LISTWIE DWUKOMOROWEJ (E + T)
- PWP–S1(U1) – PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- N1W1 3,0kW – CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA WG PROJEKTY SANITARNEGO
- KWS – KLIMATYZATOR WG PROJEKTY SANITARNEGO
- GRANICA STREFY ZASILANIA POMIĘDZY ROZDZIELNICAM ZASILANIA PODSTAWOWEGO

OBIEKT	ROZBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO	
ADRES	GDAŃSK,ul.Słowackiego 200	
INWESTOR	PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp.z o.o.	
PROJEKT	BUDOWLANY	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
RYSUNEK	RZUT I PIĘTRA - PLAN INSTALACJI 1:100	E 03
PROJEKTANT	-	mgr inż. Jerzy Martyński upr.nr 2175/Gd/85
SPRAWDZAJĄCY	-	mgr inż.Włodzimierz Pawłowski upr.nr GT-III-630/440/76