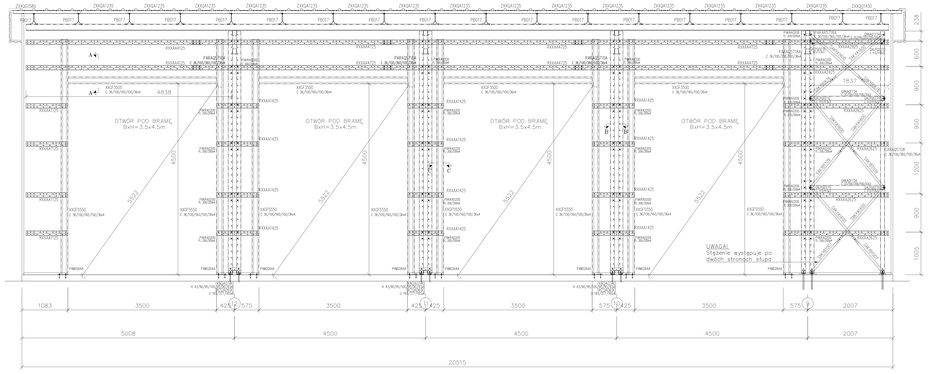



PRZEKRÓJ A–A SKALA: 1:5



Blacha trapezowa 45mm (VP45)
Rygiel ścienny Z=150
Drewno 45x45
Wełna mineralna z włókien szklanych 195mm
Folia PE
Blacha trapezowa 18mm (IP18)

PRZEKRÓJ B–B SKALA: 1:5



PRZEKRÓJ C–C SKALA: 1:5

NORMY

PN-77 B-02011
PN-EN 1990 :2004
PN-EN 1991-1-1 :2004
PN-EN 1991-1-3 :2005
PN-EN 1993-1-1 :2006
ENV 1993-1-3, STALOWE PROFILE CIENKOŚCIENNE

OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE
ŚNIEGIEM GRUNTU s_k = 1.2 kN/m^2

WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA
CIŚNIENIA PRĘDKOŚCI WIATRU q_k =0.35 kN/m^2

STAL (CAŁWANIZOWANA NA GORĄCO)

S350GD	S420MC
f_y= 350 MPa	f_y= 420 MPa
f_u= 420 MPa	f_u= 480 MPa

UWAGA!
Elementy konstrukcyjne wykonane wg szablonów
zawartych w dokumentacji.
Każdy szablon zawiera wymiary materiału,
z którego dany element jest wykonany,
położenie i wielkość wszystkich otworów do
połączeń oraz przekroju poprzecznu elementu.

WYKONAWCA PROJEKTOWA
STALPROJEKT
Biuro Projektowe
80 - 320 Gdańsk, ul. Gen. J. Rybrzeskiego 11

PROJEKTANT
mgr inż. Michał Szpilewski
upr. bud. nr BK II F 7342/1319/98

SPRAWDZAJĄCY
inż. Paweł Chołodziński
upr. bud. nr POM/0159/POOK/05

INWESTOR
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

PROJEKT
Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCJA - HALA STALOWA

TYTUŁ RYSUNKU
ŚCIANA DŁUGA II

NR RYSUNKU
K-PL1325-6

SKALA	1 : 30	DATA	02.2009

STATUS RYSUNKU: B.2 RED.UKŁAD. DO UZGODNIEŃ
D.2 ZAMÓWIENIE DO ZWROTU