BUDYNEK ISTNIEJĄCY
CZĘŚĆ SOCJALNA NOWOPROJEKTOWANA

HALA NOWOPROJEKTOWANA

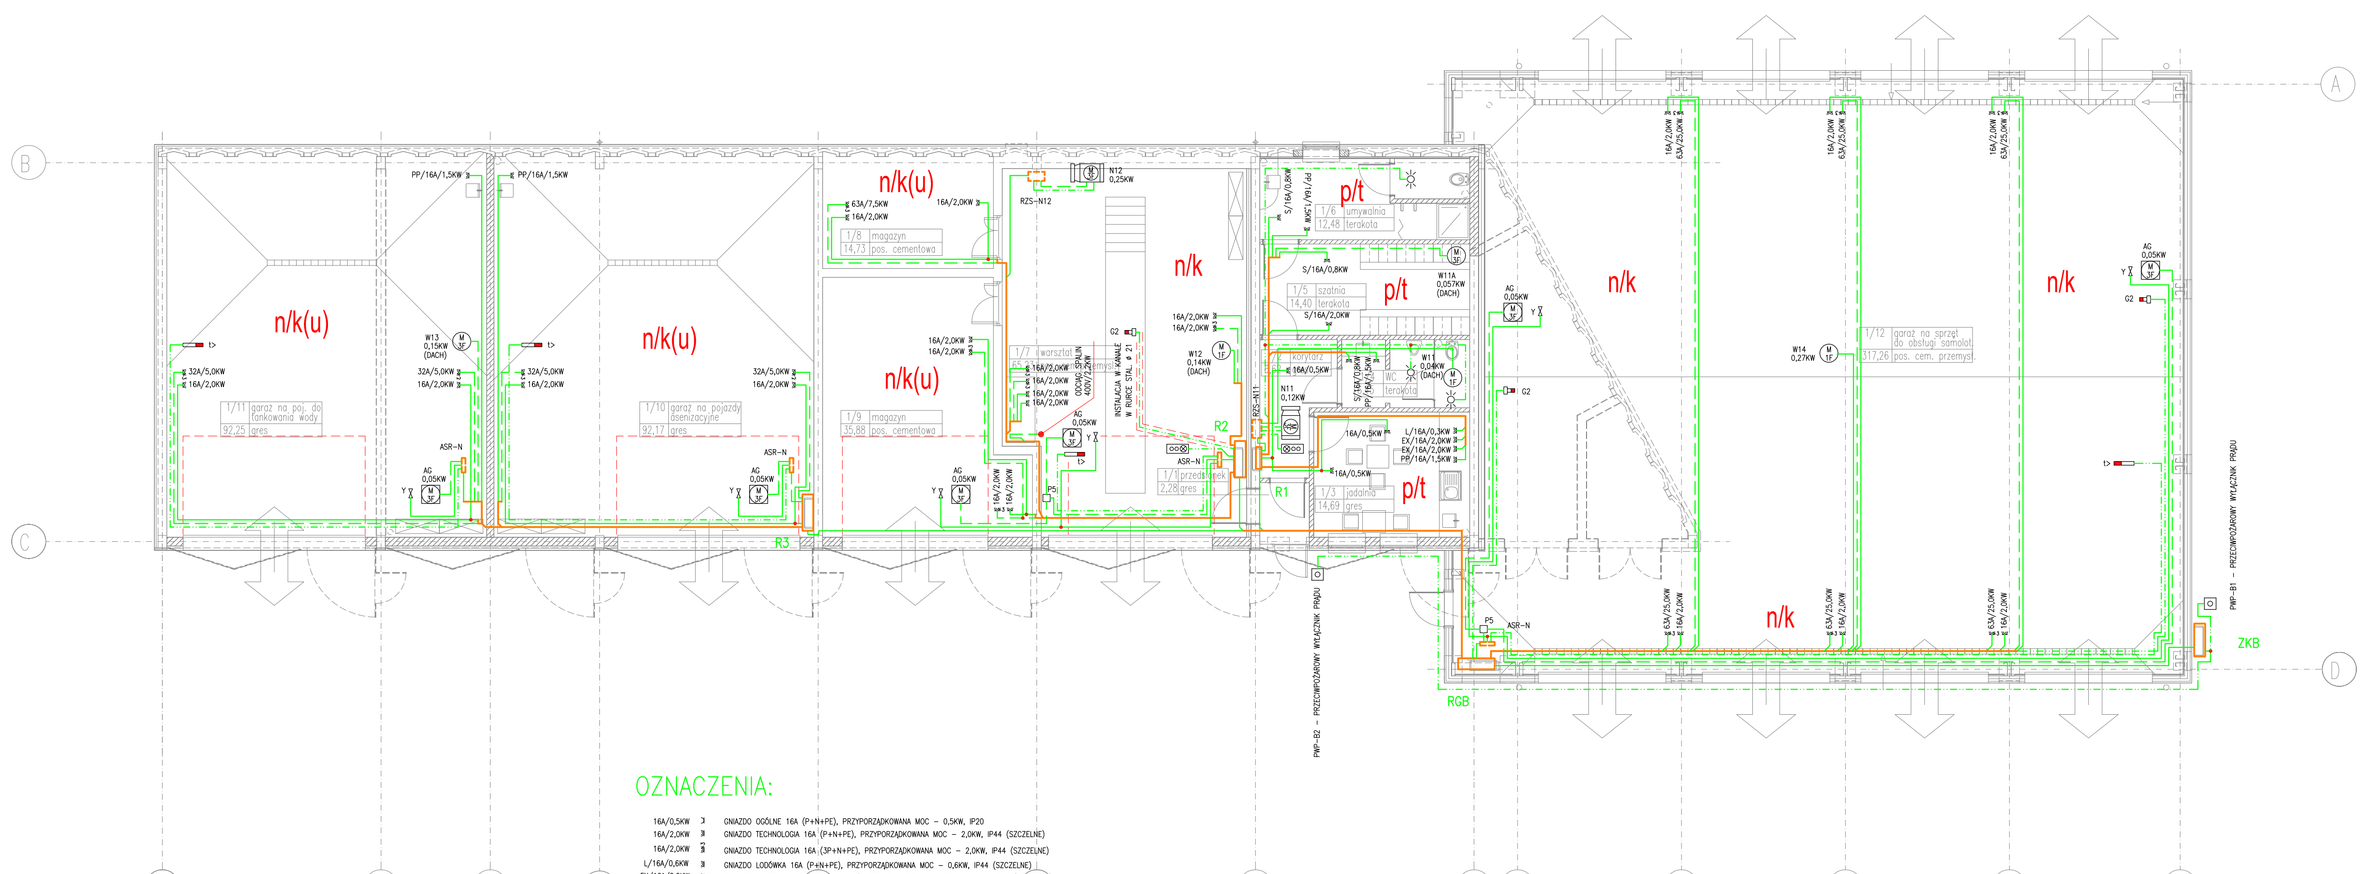

OZNACZENIA:

16A/0,5KW	GNIAZDO OGÓLNE 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,5KW, IP20
16A/2,0KW	GNIAZDO TECHNOLOGIA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
16A/2,0KW	GNIAZDO TECHNOLOGIA 16A (3P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
L/16A/0,6KW	GNIAZDO LODOWA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,6KW, IP44 (SZCZELNE)
EX/16A/2,0KW	GNIAZDO EKSPRES KAWĘ 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
EX/16A/2,0KW	GNIAZDO EKSPRES HERBATA 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 2,0KW, IP44 (SZCZELNE)
PP/16A/1,5KW	GNIAZDO PODGRZEWACZ PŻU 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 1,5KW, IP44 (SZCZELNE)
S/16A/0,8KW	GNIAZDO SUSZARKA DO RĄK 16A (P+N+PE), PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,8KW, IP44 (SZCZELNE)
24V/AC	GNIAZDO NAPIĘCIE BEZPIECZNE 24V, AC, PRZYPORZĄDKOWANA MOC – 0,2KW, IP44 (SZCZELNE)
	KASETA STERUJĄCA "SPAWEL" FT22K 3/DS; IP65
	CZUJNIK RUCHU BUSCH WACHTER PIRSENZ Nr. kat. (6813-101-500 + 6401 U-102-500)(ABB) ZASIĘG 6m; 360°; IP20; 0°C do +35°C
G1(Ex)	DETEKTOR DEXP3 (Ex) "GAZEX"
G11(Ex)	DETEKTOR DEXL3 K (Ex) "GAZEX"
MDP-4 (MD–2)	POMIAROWY MODUŁ ALARMOWY "GAZEX"
G2	DETEKTOR TLENKU WĘGLA WG–22.EN "GAZEX"
t>	CZUJNIK TEMPERATURY "BSH"
ASR–N	STEROWNIK APARATÓW GRZEWCZYCH ASR–N; IP54; "BSH"
PS	PUSZKA UJZIENIOWA PS; IP54; "BSH"
AG 0,15KW	APARAT GRZEWCZY/WENTYLATOR/ "BSH" Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
RZS–N12	ROZDZIELNICA SIEMKOWA CENTR. N12
N12 0,25KW	CENTRALA WENTYLACJI N – NAWIEWNA; NW – NAWIEWNO–WYWIEWNA
W15A 2,5KW	WENTYLATOR WENTYLACJI
WOA 0,12KW	WENTYLATOR WENTYLACJI WYK. P. WYBUCHOWE

p/t	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA POD TYNKIEM
n/u	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA NA UCHWYTACH
n/k	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA NA KORYTKU INSTALACYJNYM X111
n/k(u)	INSTALACJA W POMIESZCZENIU PROWADZONA NA KORYTKU INSTALACYJNYM X111, CZĘŚCIOWO NA UCHWYTACH

promart BIURO PROJEKTÓW JERZY MARTYNIUK
80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 11
tel/fax (058) 341 27 16 e-mail: promart@wp.pl

Projekt: BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU
UL. SŁOWACKIEGO 200, 80–298 GDAŃSK

Nazwa rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUD. "B+C"
PLAN INSTALACJI WLZ, SŁOWEJ – PARTER

Projektował:	mgr inż. JAROSŁAW WIŚNIEWSKI	upr. 2175/GD/85	
Opracował:	mgr inż. JAROSŁAW WIŚNIEWSKI		
Sprawdził:	mgr inż. KATARZYNA WILEWSKA	upr. GD–B–430/445/96	
Data: 10.2008	Faza / Umowa nr: PW	Skala: 1:100	Rys nr: E 01

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
SIAL PROJEKT
Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Ks. K. Damka 6, 81-521 Gdynia
SZEF PROJEKTU
mgr inż. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PG/KK/106/02
mgr inż. arch. Adam Jaworowski
AUTORZY
dr inż. arch. Bartosz Fetka–Rokiewicz
mgr inż. arch. Jarosław Wiśniewski
mgr inż. arch. Katarzyna Wilewa
SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Piotr Szulc
upr. bud. nr 5599/GD/93
INWESTOR
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
80–298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200
PROJEKT
Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80–298 Gdańsk

ETAP PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU BUDYNEK B I C
NR RYSUNKU: A11
SKALA: 1 : 100 | DATA: 10.2008
ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM