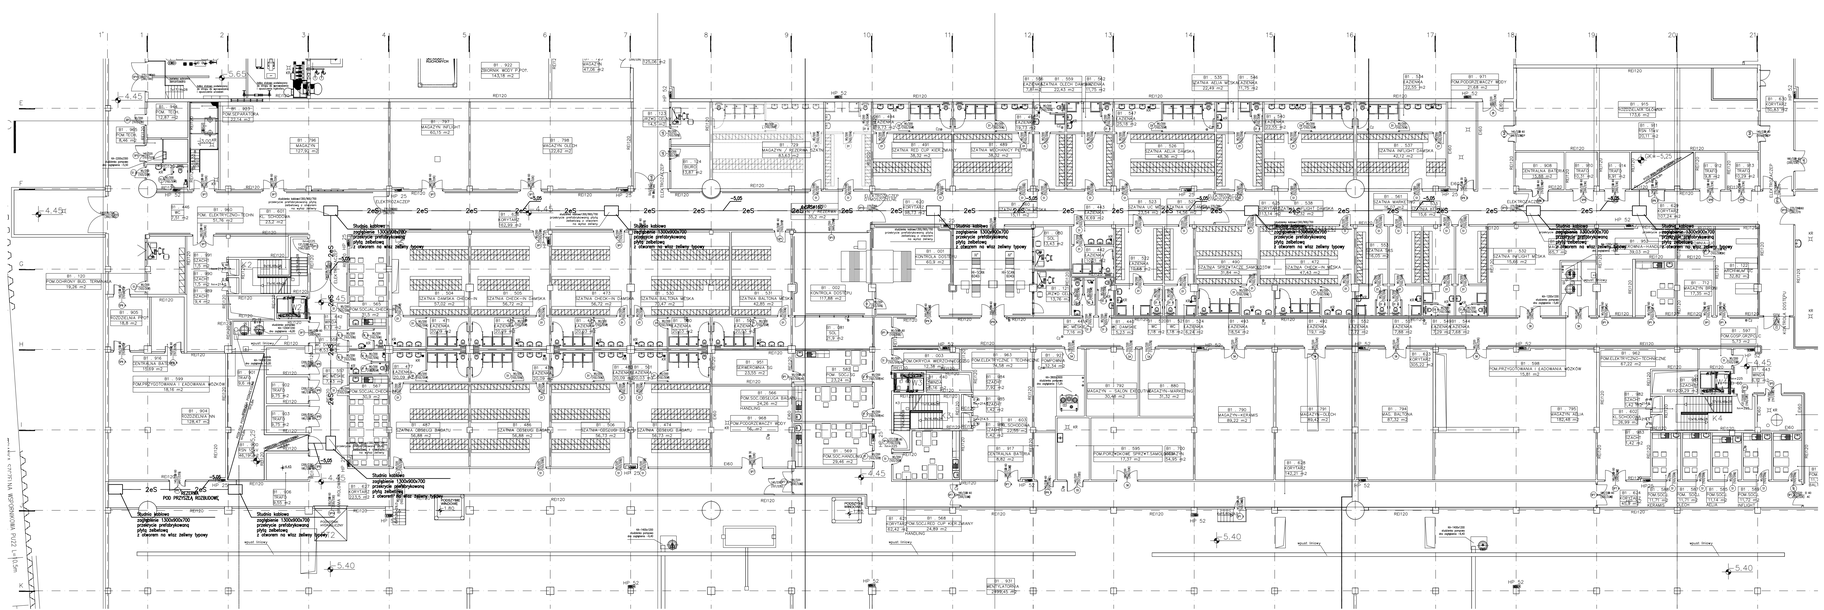

DETAL 1



U W A G I:

1. Kanalizację kablową SN należy wykonać w podsypce pod płytą piwnicy.
2. Kanalizację wykonać przy użyciu rur osłonowych RHDPE ø160.
3. Studnie kablowe wykonać jako wylewane na budowie (wg proj. konstrukcji) z pokrywą prefabrykowaną ciężką z wlewem żeliwnym szczelnym.
4. Kable zasilające SN oraz kable sterownicze należy prowadzić w rurach osłonowych kanalizacji z pozostawieniem pojedynczej rury rezerwowej.
5. Przy prowadzeniu kabli SN należy zwrócić szczególną uwagę na promienie gięcia – min. 15d, gdzie d – średnica zew. kabla.
6. Po wprowadzeniu kabli i zakończeniu prac uruchomieniowych włazy studni kablowych uszczelnić przed przedostawaniem się wody i brudu do kanalizacji.

U W A G I O G Ó L N E:

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z pozostałymi instalacjami.
2. Rysunki i części opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
3. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
4. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w postaci zapytania projektowego. W przypadku wprowadzenia nie zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawca może zostać obciążony kosztami demontażu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacją.
5. Specyfikacje i opisy uwzględniają wymagany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiązania wymagają potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
6. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.
7. Projekt przetargowy nie służy do realizacji, na jego podstawie należy opracować projekt wykonawczy.

INDEX / INDEX		POZ. / INDEX	

TD	929	E	ES	B	U1	703	-
Typ dok. / Type of doc.	Nr projektu / Project number	Branża / Branch	Zakres / Scope	Faza / Phase	Nr obiektu / Object number	Nr rysunku / Drawing number	Zmiana / Change



PROJEKT I PROJEKT / PROJECT

DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU

INWESTOR / INVESTOR

PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

PROJEKTANCI/DESIGNERS

GMT Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 15
40-065 Katowice
tel/fax (+48 32) 222 80 15

PROFI PROJEKT
PROFI PROJEKT Sp. z
ul. Kazimierza Jagiellończyka 28, 51-210 Wr
tel/fax (+48 71) 710 20 26
biuro@profiprojekt.pl www.profiprojekt.pl

ARCHITEKT

J·S·K
Architekci Sp. z o.o.

Frankfurt Duesseldorf
Baden-Baden Muenchen
Braunschweig Berlin
Zuerich Warszawa
Wroclaw Sopot

ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa
Telefon (022) 3854700
Fax (022) 3854701

NR PROJEKTU / PROJECT NUMBER	929
NR PLANU /DR / PLAN /DR NUMBER	
ZAWARTOŚĆ PLANU / DRAWING CONTENT	PLAN KANALIZACJI SN - RZUT PIWNICY
FAZA PROJEKTU / PHASE	PROJEKT PRZETARGOWY
BRANŻA BRANCH	ELEKTRYKA
SKALA / SCALE	1:200
REWIZJA / REVISION	DATA
RYSOWAŁ / DRAWN BY	DATA 05.10.2009
SPRAWDZIŁ / CHECKED BY	DATA 05.10.2009

PROJEKTANT / DESIGNED BY

Inż. TOMASZ TOKARZ
upr. nr. MAP/0118/PWOE/04

ZATWIERDZENIE INWESTORA /INVESTOR APPROVAL

SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY

mgr Inż. WITOLD PEREZ
upr. nr / SLA/0084/PWOE/03

NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER

TD_929_E_ES_B_U1_703