OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S

LEGENDA	
—eN—	Kanalizacja kablowa nn 0,4kV Rura ochronna SRS110 – ilość wg planu
e	Studnia kablowa betonowa prefabrykowana do kanalizacji n-otworowej (ilość rur wg planu) z pokrywą typu ciężkiego

U W A G I O G Ó L N E:

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z pozostałymi instalacjami.
2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
3. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
4. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w postaci zapytania projektowego. W przypadku wprowadzenia nie zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawca może zostać obciążony kosztami demontażu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacją.
5. Specyfikacje i opisy uwzględniają wymagany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiązania wymagają potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
6. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
7. Projekt przetargowy nie służy do realizacji, na jego podstawie należy opracować projekt wykonawczy.

Zasilanie przetwornic 400Hz nr 1.1, 1.2
centrali AHU KSZ01 oraz tablic G208, M4A
obwody: RG1/1.10, RG1/1.11, RG1/1.121, RG1/2.117, RG1/3.31, RG1/3.17

Zasilanie przetwornic 400Hz nr 2.1, 2.2
centrali AHU KSZ02 oraz tablic G209, M3A
obwody: RG1/1.12, RG1/1.13, RG1/1.122 RG1/2.118, RG1/3.30, RG1/3.18

Zasilanie przetwornic 400Hz nr 3.1, 3.2
centrali AHU KSZ03 oraz tablic G210, M2A
obwody: RG2/1.21, RG2/1.22, RG2/1.120 RG2/3.27, RG2/1.111, RG2/3.46

Zasilanie przetwornic 400Hz nr 4.1, 4.2
centrali AHU KSZ04 oraz tablic G211, M1A
obwody: RG2/1.23, RG2/1.24, RG2/1.121 RG2/3.28, RG2/1.110, RG2/3.45

Most kablowy do RGG,
zasilanie potrzeb własnych agregatu
obwód: RG1/3.25

Zasilanie skraplaczy DC01, DC02
obwody: RG3/1.3, RG3/2.3

Zasilanie skraplaczy DC03, DC04
obwody: RGP2/3, RGP2/4

OPINIA ZUDP NR WG-IV-7444/1-831/09/KŚ z dnia 04.09.2009

ARKUSZ 2
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdańsk – Port Lotniczy

INDEX	ZMIANY

INDEX	ZMIANY

TD 929 E ES L 00 1001 -
Fazy projektu / Project phase | Numer projektu / Project number | Branża / Discipline | Projektant / Designer | Rodzaj dokumentu / Document type | Numer arkusza / Sheet number | Numer rewizji / Revision number | Rodzaj zmiany / Change type

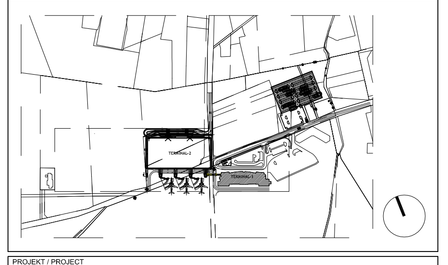

PROJEKT / PROJECT
DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM
IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU

INWESTOR / INVESTOR
PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

PROJEKTANT/DESIGNER

GMT Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 15
41-400 Mysłowice
tel./fax (+48 32) 222 85 15

PROFI PROJEKT Sp. z o.
31-036 Kraków, ul. Halicka 9
tel./fax (+48 12) 410 22 25, 410 25 26
biuro@profiprojekt.pl www.profiprojekt.pl

ARCHITEKT

JSK

Architekci Sp. z o.o.

Frankfurt Duesseldorf
Baden-Baden Muenchen
Braunschweig Berlin
Zuerich Warszawa
Wroclaw Sopot

ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa
Telefon (022) 3854700
Fax (022) 3854701

NR PROJEKTU / PROJECT NUMBER	929
NR PLANU JSK / PLAN JSK NUMBER	
ZAWARTOŚĆ PLANU / DRAWING CONTENT	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH nn 0,4kV
FAZA PROJEKTU / PHASE	PROJEKT PRZETARGOWY
BRANŻA /BRANCH	ELEKTRYKA
SKALA / SCALE	1:100
REWIZJA / REVISION	DATA
RYSOWAŁ / DRAWN BY	DATA 05.10.2009
SPRAWDZIŁ / CHECKED BY	DATA 05.10.2009

PROJEKTANT / DESIGNED BY
inż. TOMASZ TOKARZ
upr. nr.: MAP/0116/PWOE/04

SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY
mgr inż. WITOLD FRERZ
upr. nr.: SLA/0084/PWOE/05

ZATWIERDZENIE INWESTORA /INVESTOR APPROVAL

NR RYSUNKU /DRAWING NUMBER
TD_929_E_ES_L_00_1001