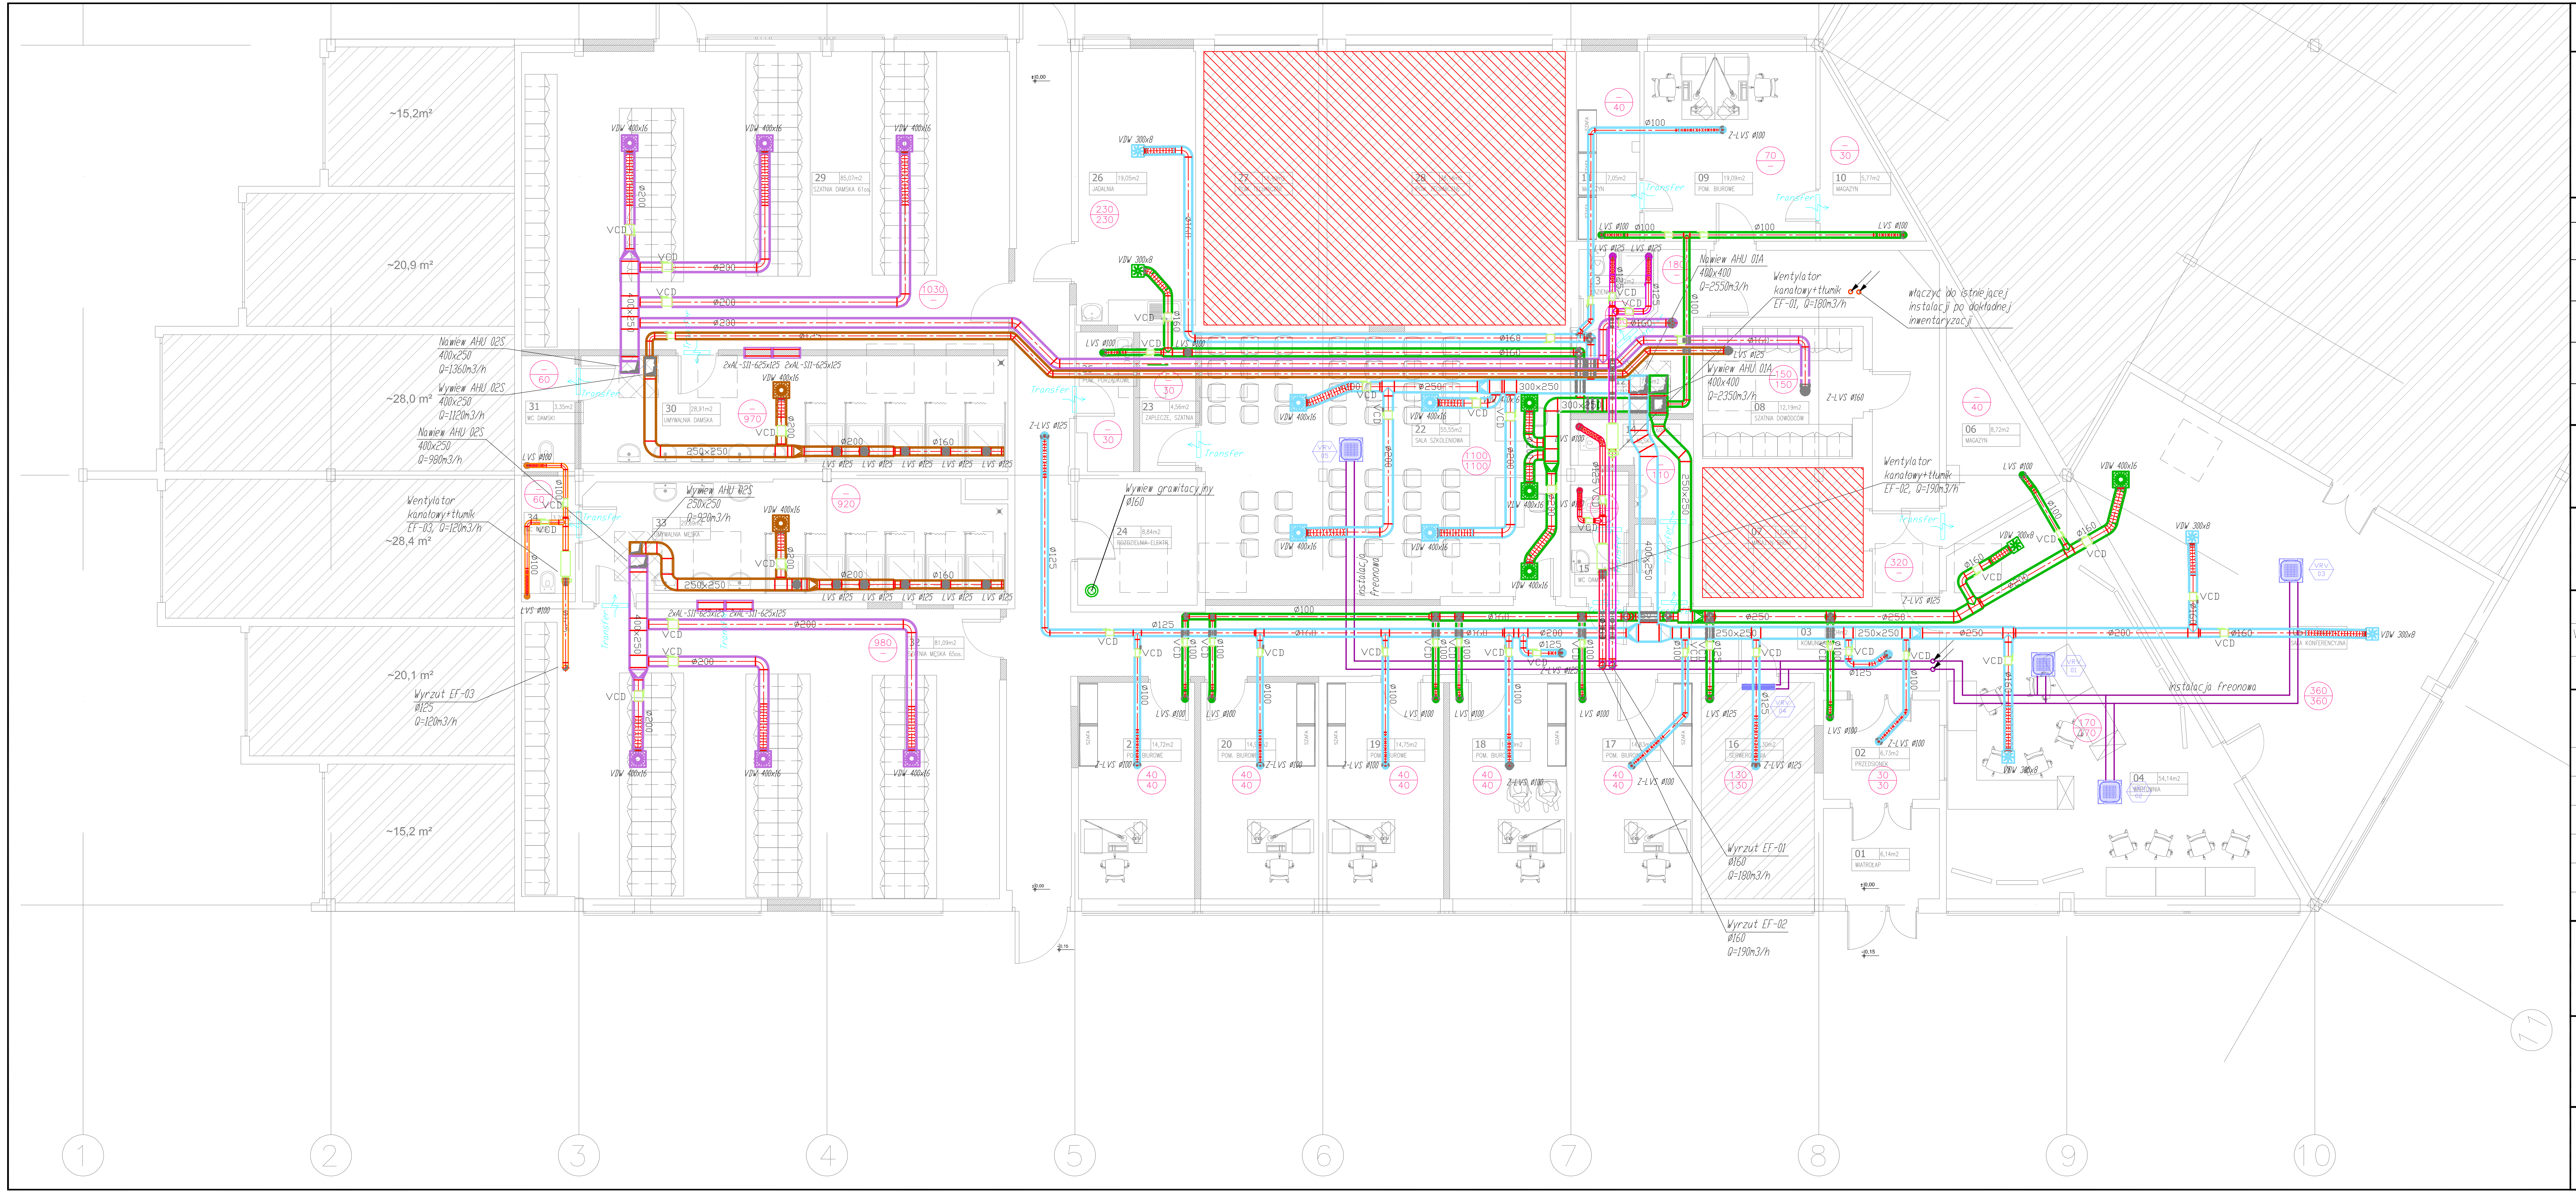

LEGENDA

Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną	Kratka transferowa
Anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną	Klimatyzator kasetonowy (VRV 03)
Zawór wentylacyjny	Klimatyzator ścienny (VRV 04)
	270 / 190 — nawiew [m3/h] / wywiew [m3/h]

- Nawiew System AHU 01A
- Wywiew System AHU 01A
- Nawiew System AHU 02S
- Wywiew System AHU 02S
- Wyrzut z WC EF-01
- Wyrzut z WC EF-02

AKTUALIZACJE RYSUNKU / REVISION:

INDEKS INDEX	OPIS DESCRIPTION	DATA DATE	PODPIS SIGNATURE
1	- -	XXXX-XX-XX	
2	- -	XXXX-XX-XX	
3	- -	XXXX-XX-XX	
4	- -	XXXX-XX-XX	

INWESTOR CLIENT

PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

GDANSK LECH WALESA AIRPORT

GENERALNY PROJEKTANT

TSEPOLSKA technology-science-engineering

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61e/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

WYDANIE	OPIS	DATA
A	–	2012-03-20

STADIUM: Projekt Wykonawczy — BRANŻA: Wentylacja i Klimatyzacja

PRACOWNIA PROJEKTOWA: TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Myśliwska 61e/7

STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
KIEROWNIK PROJ.	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
OPRACOWAŁ	-	-		-
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Stefan Kułaga	POM/0021/PWOS/03		2003

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUTHOR

INWESTYCJA: Przebudowa Budynku Siedziby Służby Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

TYTUŁ:

INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU

A+	NR PROJEKTU: 002/SOL	NR RYSUNKU: HV01G010
	SKALA: 1:100	