Instalacja wody zimnej
Instalacja c.w.u.
Instalacja cyrkulacji

Z1 - Zawór odcinający Dn15
Z2 - Zawór odcinający Dn20
Z3 - Zawór odcinający Dn25
Z4 - Zawór odcinający Dn32

MATERIAŁ
C.W.U.
CYRKULACJA
ZMIANA

- Przejście stal/PE
- Zawór odcinający
- Zawór ze złączką do węża

UWAGI
1. Kompletną armaturę wodociągową montować zgodnie z schematem instalacji wodociągowej.
2. Wszystkie podane średnice rurociągów "Dn" należy odczytywać jako średnice wewnętrzne. W przypadku rur z tworzywa sztucznego (np: 20x2,8) podana została średnica zewnętrzna i grubość ścianki.
3. Podejścia do baterii stojących umywalek , bidetów, wyposażyć w zawory kątowe odcinające.
4. Na wszystkich podejściach do zaworów czerpalnych montować zawory antyskażeniowe klasy HA.
5. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
6. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
7. Instalację wody socjalnej w poszczególnych węzłach sanitarnych należy wykonać z rur typu PE-Xa/Al/PEHD dla wody ciepłej i PE-Xa dla wody zimnej.
8. Przejścia stal/PE wykonać za , zaworami lub trójnikami.
9. Przed punktami odbioru wody dopuszcza się prowadzenie rur w scianach na wysokości do 1,5cm nad poziomem posadzki

PRZYKŁADY PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW SANITARNYCH

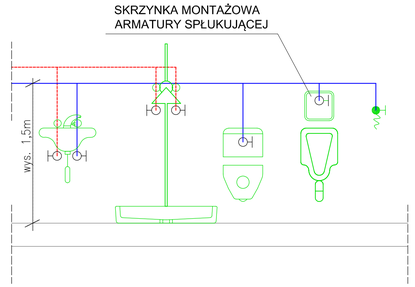

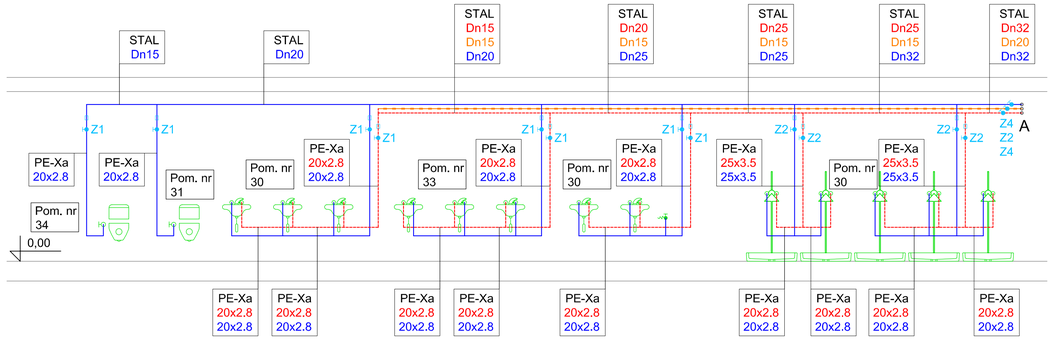

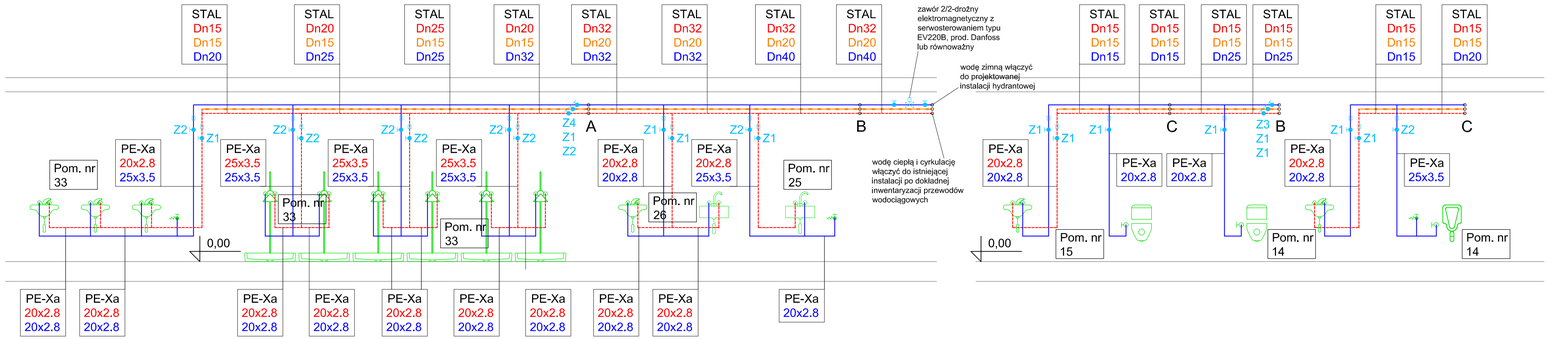

LEGENDA

AKTUALIZACJE RYSUNKU / REVISION:

INDEKS INDEX	OPIS DESCRIPTION	DATA DATE	PODPIS SIGNATURE
1	- -	XXXX-XX-XX	
2	- -	XXXX-XX-XX	
3	- -	XXXX-XX-XX	
4	- -	XXXX-XX-XX	

INWESTOR CLIENT
PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

GENERALNY PROJEKTANT
TSEPOLSKA

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61e/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

WYDANIE	OPIS	DATA
A	–	2012-03-20

STADIUM: Projekt Wykonawczy
BRANŻA: Wodociągi i Kanalizacja

PRACOWNIA PROJEKTOWA	TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Myśliwska 61e/7			
KIEROWNIK PROJ.	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
OPRACOWAŁ	-	-		-
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Stefan Kułaga	POM/0021/PWOS/03		2003
STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUTHOR

INWESTYCJA: Przebudowa Budynku Siedziby Służby Ochrony Lotniska (SOL) w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

TYTUŁ: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
SCHEMAT INSTALACJI WODY

A+	NR PROJEKTU: 002/SOL	NR RYSUNKU: P0XPID010
	SKALA: -	