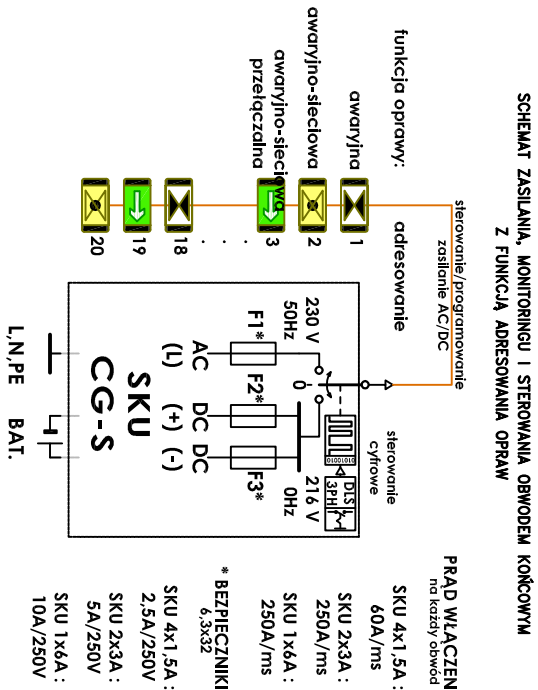


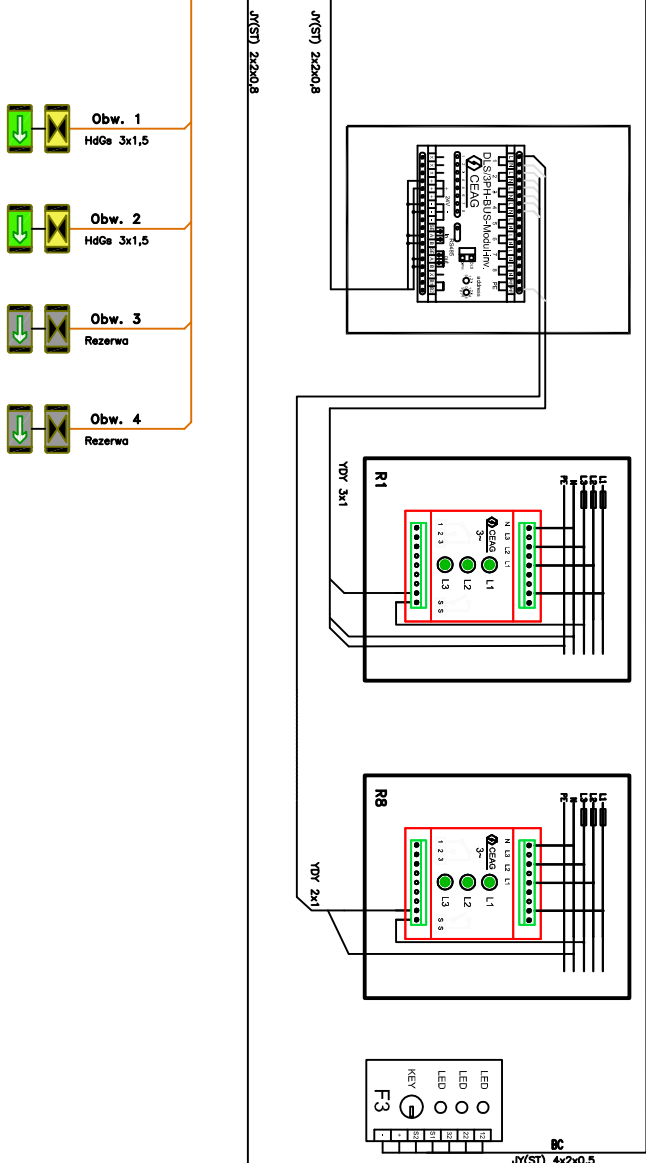



<p>FUNKCJA</p> <p>ZESPÓŁ BATERII AKUMULATORÓW</p>	<p>CENTRALNA BATERIA OŚWIETLENIA EMKALUCYJNEGO BC</p> <p>ZB-S/BC7-AS prod. COOPER CEAG</p> <p>wymiary: 1000 x 600 x 300 (mm)</p> <p>ZASILANIE Z ROZDZIELNICZYG R6</p>	<p>PRZEWODY</p>	<p>KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA W ROZDZ. OŚW.</p> <p>DLS/3PH-BUS-MODUL-Inv.</p> <p>ZEMNIETRZNY PROD. CEAG</p>	<p>CZUJNIK ZANIKU FAZ</p> <p>ZEMNIETRZNY</p>	<p>CZUJNIK ZANIKU FAZ</p> <p>ZEMNIETRZNY</p>	<p>ZŁĄCZNY PANEŁ KONTROLNY F3</p> <p>PROD. CEAG</p>	<p>SYSTEM MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH</p> <p>KONTROLA STANU</p>	<p>PODŁĄCZENIE DO SIECI TOP/IP</p> <p>ZEMNIETRZNEJ (INTERNET)</p>
<p>LOKALIZACJA</p> <p>POMIESZCZENIE BC</p>	<p>POMIESZCZENIE BC</p>	<p>TYP/PRZEK.</p>	<p>ROZDZ. OŚW.</p>	<p>ROZDZ. OŚW.</p>	<p>ROZDZ. OŚW.</p>	<p>POMIESZCZENIE OCHRONY</p>	<p>POMIESZCZENIE MONITORINGU</p>	<p>POMIESZCZ. SERWEROWNI</p>
<p>NR OBWODU</p> <p>BCAK</p>	<p>BC</p>							

[illegible]